

Gospić, 30.9.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2673/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 08:55

Početak analize: 16.9.2025.

Lokacija: Restoran Macola, Josipa Jovića bb, KORENICA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Završetak analize: 19.9.2025.

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:

- Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006). Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.
- Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela  
Jasmina Stilić, dip. ing.

Dostaviti:

- LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
- Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja

| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| <b>2673. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 11,8     | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | < 2      | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 7,8      | Da                 |
| Pri temperaturi od 20,8°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 468      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,25     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,52     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | < 0,28   | Da                 |
| Kloridj***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | < 5      | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,865    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 2,98     | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

Gospić, 30.9.2025.

## Analitičko izvješće br. V 2674/25

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25  
Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)  
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije  
Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 09:10  
Početak analize: 16.9.2025. Završetak analize: 19.9.2025.  
Lokacija: Caffe bar "Slavica", Vranovača 78, KORENICA  
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

### Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:

- Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006). Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.
- Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing.

Dostaviti: 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10  
2. Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                                   |                             |                                    |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2674. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 14,3     | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | < 2      | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 7,9      | Da                 |
| Pri temperaturi od 21,1°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 471      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,24     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,54     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | < 0,28   | Da                 |
| Kloridi***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | < 5      | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,894    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 2,85     | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE**

**Odjel za zdravstvenu ekologiju**

**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**  
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453



Gospić, 30.9.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2676/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 09:45

Početak analize: 16.9.2025. Završetak analize: 19.9.2025.

Lokacija: Caffe bar Medo, Rešetar 6/1, KORENICA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:


a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.

c) Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dipl.ing



Dostaviti:

1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 2676/25 | 30.9.2025 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                                   |                             |                                    |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2676. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 18,7     | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | < 2      | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 8,2      | Da                 |
| Pri temperaturi od 21,1°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 514      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,41     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,38     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | 0,32     | Da                 |
| Kloridi***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | < 5      | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,733    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 2,684    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE**

**Odjel za zdravstvenu ekologiju**

**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**  
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453



Gospić, 30.9.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2682/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 12:10

Početak analize: 16.9.2025. Završetak analize: 19.9.2025.

Lokacija: Filtrirna (strojarnica) - prerađena i dezinficirana voda, PLITVIČKA JEZERA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:

- Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006). Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.
- Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dip. ing

Dostaviti:

- LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
- Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                                   |                             |                                    |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2682. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 18,5     | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | < 2      | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 8,1      | Da                 |
| Pri temperaturi od 19,3°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 396      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,26     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,52     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | 1,51     | Da                 |
| Kloridi***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | < 5      | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,552    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 0,385    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE**

**Odjel za zdravstvenu ekologiju**

**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**  
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453



Gospić, 30.9.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2683/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 12:40

Početak analize: 16.9.2025. Završetak analize: 19.9.2025.

Lokacija: VS Bilice, PLITVIČKA JEZERA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju NIJE SUKLADAN odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), zbog mikrobiološkog onečišćenja.

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:


a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.

c) Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stiljnović Totić, dip. ing

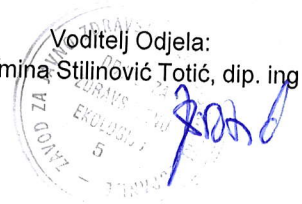

Dostaviti:

1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 2683/25 | 30.9.2025 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                                   |                             |                                    |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2683. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 18,1     | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | 3        | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 8,4      | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,9°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 394      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,05     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,54     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | 1,25     | Da                 |
| Kloridi***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | < 5      | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,585    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 9        | Ne                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 720      | Ne                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 1600     | Ne                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 1,044    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE**

**Odjel za zdravstvenu ekologiju**

**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**  
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453



Gospić, 30.9.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2684/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 13:15

Početak analize: 16.9.2025. Završetak analize: 19.9.2025.

Lokacija: Bistro Vučnica, Mukinje bb, PLITVIČKA JEZERA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.


c) Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Dostaviti:

1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilić Totić, dip. ing

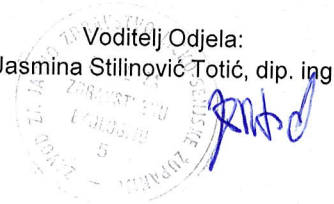

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                                   |                             |                                    |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2684. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 18,6     | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | < 2      | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 8,1      | Da                 |
| Pri temperaturi od 18,6°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 393      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,1      | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,57     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | 1,19     | Da                 |
| Kloridi***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | < 5      | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,553    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 0,396    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

**Odjel za zdravstvenu ekologiju**

**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**  
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453



Gospić, 30.9.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2685/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-628-25

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 16.9.2025. 14:00

Početak analize: 16.9.2025. Završetak analize: 19.9.2025.

Lokacija: VS Kalebovac, KORENICA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 16.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Ana Marija Jamičić

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:

- a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.
- b) Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.
- c) Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.
- d) Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing

Dostaviti:

- 1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
- 2. Arhiva

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | Broj izvještaja: V 2685/25 | 30.9.2025 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                                                   |                             |                                    |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica                    | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2685. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Plitvička Jezera (mala "A" analiza + parametri od značaja)</b> |                             |                                    |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                                                     | SM 2550 B                   | °C                                 | ≤ 25      | 11       | Da                 |
| Boja***                                                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt                            | ≤ 20      | < 2      | Da                 |
| Miris                                                                                                                | SM 4500 C                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno                             | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica                        | 6,5 - 9,5 | 7,9      | Da                 |
| Pri temperaturi od 19,2°C                                                                                            |                             |                                    |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C                     | ≤ 2500    | 470      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub>               | ≤ 0,5     | 0,26     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                               | ≤ 4       | 0,59     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>                | ≤ 5       | 1,25     | Da                 |
| Kloridi***                                                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup>               | ≤ 250     | 5,46     | Da                 |
| Amonijak***                                                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N                             | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N                             | ≤ 11      | 0,872    | Da                 |
| Nitriti***                                                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N                             | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup>               | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL                          | 0         | 0        | Da                 |
| Sulfati                                                                                                              | HACH 8051                   | mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | ≤ 250     | 3,029    | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-